


FIGURE 5.2 Raccordement typique sur système avec convecteurs à ailettes et sans serpentin d'eau sanitaire

Contrôleur utilisé:

- Limiteur de température à "triple action" Honeywell # L6081A ou White Rodgers # 11C61 (Aquastat Triple, Hi-Lo/Circ)
- Relais de pompe circulaire Honeywell # RA89A ou White Rodgers # 809A

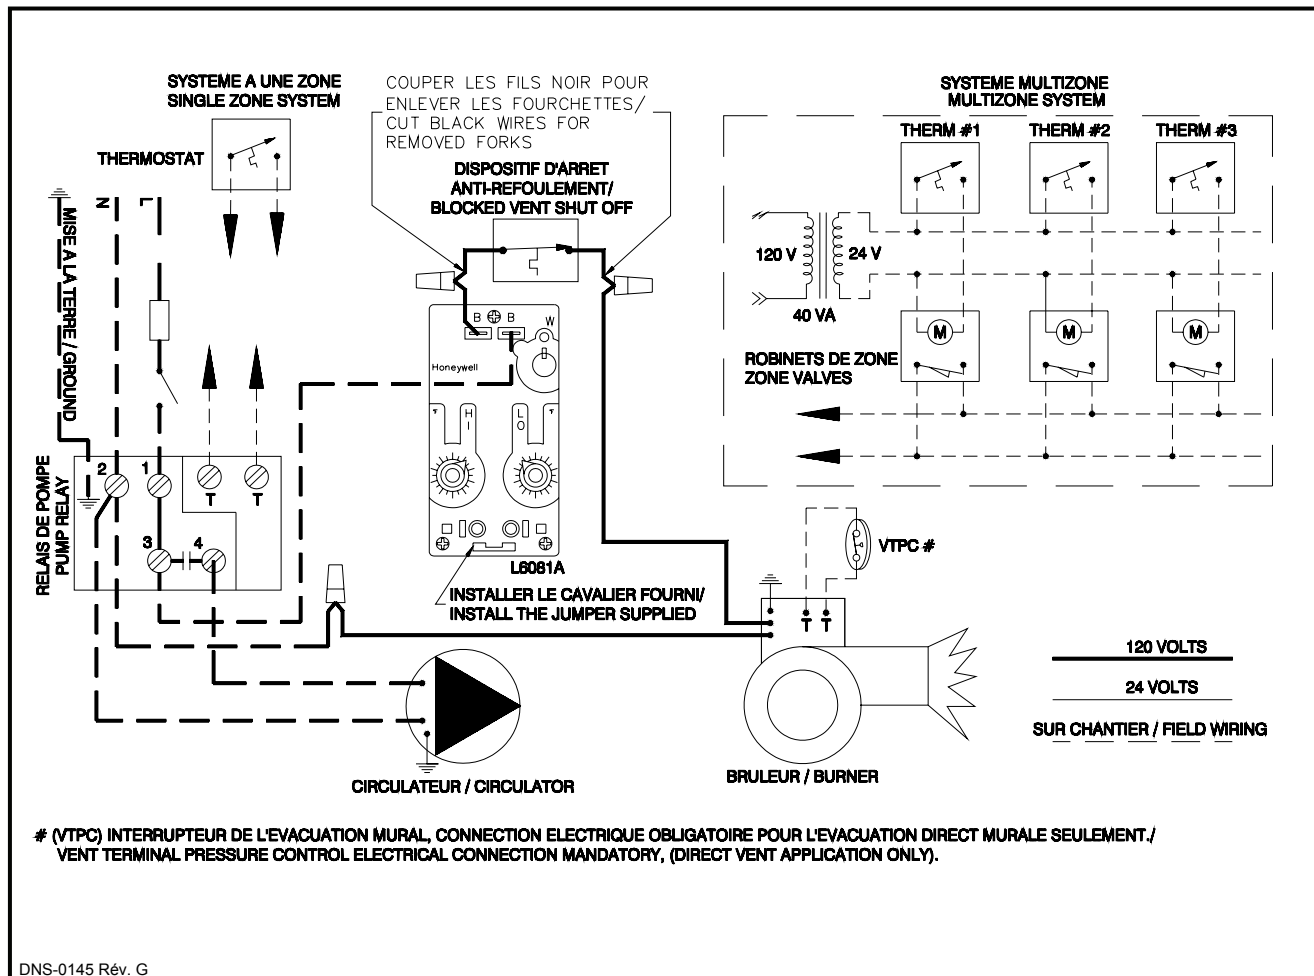

Fonctionnement et ajustements typiques

Fonctionnement : (la chaudière est maintenue chaude)							
Brûleur	Arrêt	Contact "Lo" ouvert					
	Départ	Contact "Lo" fermé					
Circulateur	Arrêt	Thermostat ouvert -ou- Tous les robinets de zone fermés					
	Départ	Thermostat fermé -et- Un des robinets de zone ouvert					
Ajustements :							
"Hi"				"Lo / Circ"			
Consigne		Diff.		Consigne		Diff.	
°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C
200	93	10	5.6	180	82	10	5.6

Ajustement maximum de la Haute Limite = 210°F